

# DAM-E3062N DAM模块

产品使用手册

V6.01.02



# 前言

版权归北京阿尔泰科技发展有限公司所有，未经许可，不得以机械、电子或其它任何方式进行复制。  
本公司保留对此手册更改的权利，产品后续相关变更时，恕不另行通知。

## ■ 免责说明

订购产品前，请向厂家或经销商详细了解产品性能是否符合您的需求。

正确的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提。本公司对于任何因安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意的损坏及隐患概不负责。

## ■ 安全使用小常识

- 1.在使用产品前，请务必仔细阅读产品使用手册；
- 2.对未准备安装使用的产品，应做好防静电保护工作（最好放置在防静电保护袋中，不要将其取出）；
- 3.在拿出产品前，应将手先置于接地金属物体上，以释放身体及手中的静电，并佩戴静电手套和手环，要养成只触及其边缘部分的习惯；
- 4.为避免人体被电击或产品被损坏，在每次对产品进行拔插或重新配置时，须断电；
- 5.在需对产品进行搬动前，务必先拔掉电源；
- 6.对整机产品，需增加/减少板卡时，务必断电；
- 7.当您需连接或拔除任何设备前，须确定所有的电源线事先已被拔掉；
- 8.为避免频繁开关机对产品造成不必要的损伤，关机后，应至少等待 30 秒后再开机。

## 目 录

■ 1 产品说明 .....	3
1.1 概述 .....	3
1.2 产品外形图 .....	3
1.3 产品尺寸图 .....	4
1.4 主要指标 .....	4
1.5 模块使用说明 .....	5
■ 2 配置说明 .....	8
2.1 MODBUS 通讯说明 .....	8
2.2 出厂默认状态 .....	9
2.3 安装方式 .....	10
■ 3 软件使用说明 .....	10
3.1 上电或复位 .....	11
3.2 连接高级软件 .....	11
■ 4 产品的应用注意事项、保修 .....	16
4.1 注意事项 .....	16
4.2 保修 .....	16

## ■ 1 产品说明

### 1.1 概述

DAM-E3062N 为 2 路模拟量输出模块，以太网通讯接口，带有标准 Modbus TCP 协议。配备良好的人机交互界面，使用方便，功能丰富。

### 1.2 产品外形图



图 1

### 1.3 产品尺寸图

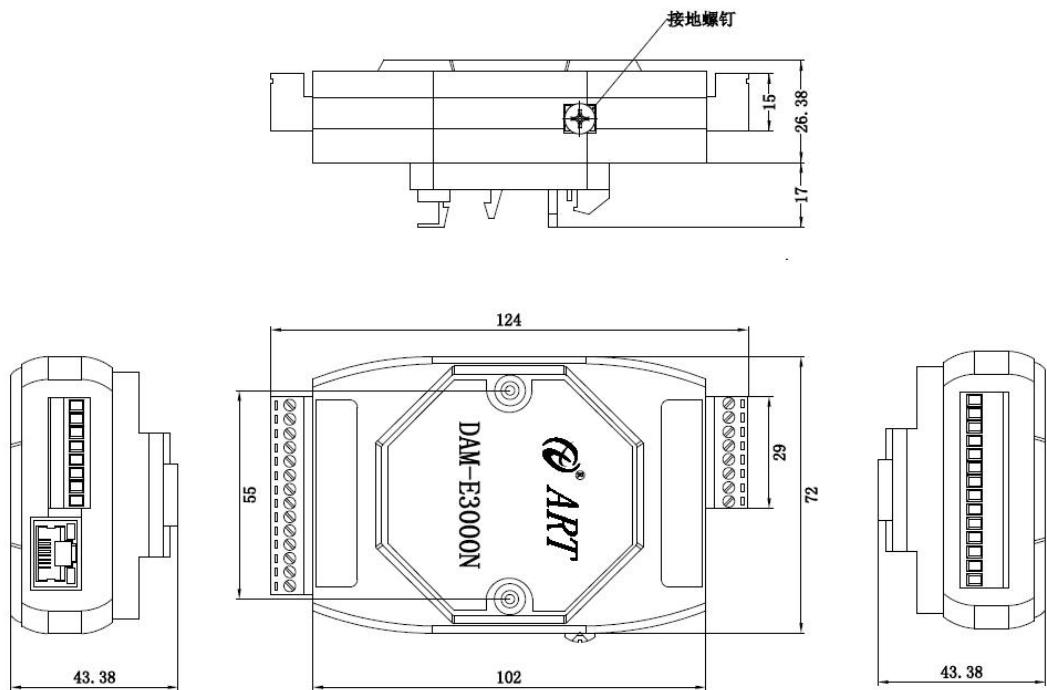


图 2

### 1.4 主要指标

表 1

模拟量输出	
输出通道	2 路单端模拟量输出
输出类型	电压输出, 电流输出
量程	默认量程: 0~5V 0~20mA, 4~20mA, 0~5V (电压和电流量程需要打开外壳跳线选择)
输出速率	立即输出
分辨率	12 位
输出精度	$\pm 2\%$
负载要求	电压负载 $\geq 400 \Omega$ , 电流负载 $\leq 400 \Omega$
其他	
通讯接口	10/100Mbps 以太网
看门狗	双看门狗
供电电压	+10V~30VDC
电源保护	电源反向保护
功耗	1.5W@24VDC
操作温度	-10°C~+70°C

存储温度	-40°C ~ +80°C
------	---------------

## 1.5 模块使用说明

### 1、端子定义表

表 2

端子	名称	说明
1	NC	
2	NC	
3	NC	
4	NC	
5	NC	
6	NC	
7	NC	
8	NC	
9	NC	
10	NC	
11	NC	
12	INIT*	恢复出厂默认设置
13	+Vs	供电电源+
14	GND	供电电源-
15	OUT0+	模拟通道 0 输出+端
16	OUT0-	模拟通道 0 输出-端
17	OUT1+	模拟通道 1 输出+端
18	OUT1-	模拟通道 1 输出-端
19	NC	
20	NC	
21	NC	
22	NC	

### 2、模块内部结构框图

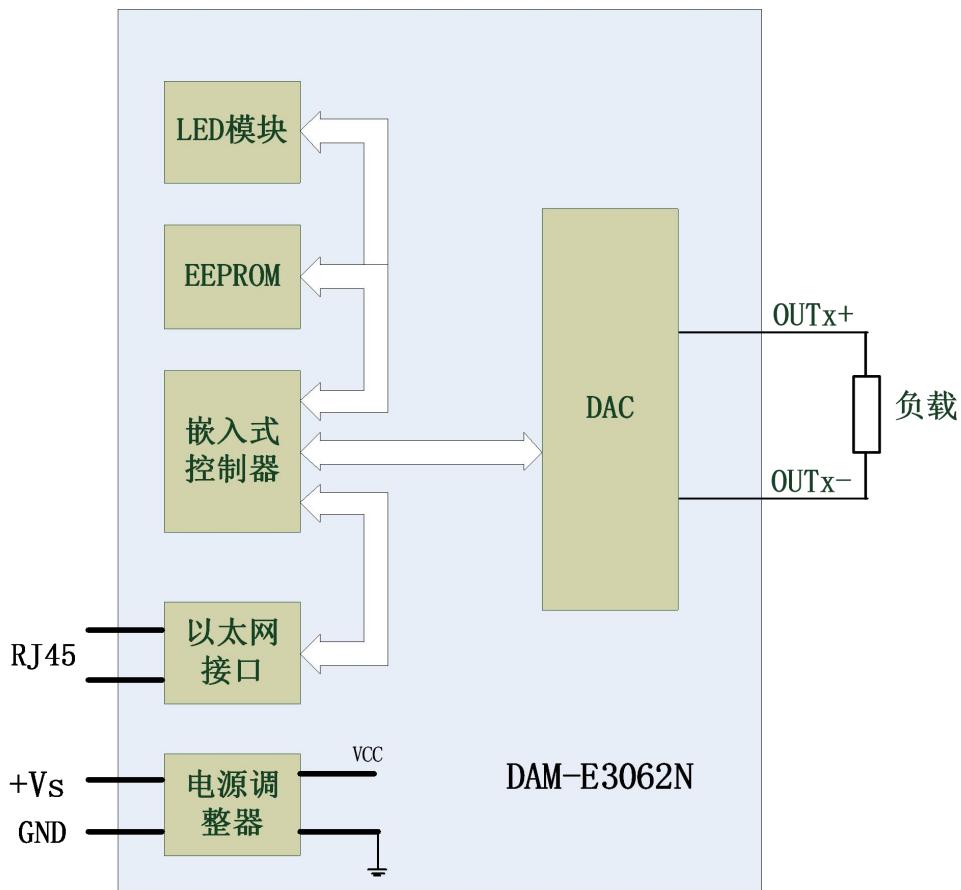


图 3

### 3、内部跳线说明

J1、J2 用于选择电压或者电流量程，短接为电压输出量程，断开为电流输出量程。如下图所示：

Jx跳线	电压/电流
断开	mA
短接	V

图 4

**4、电源接线：**电源输入接口如下图所示，输入电源的最大电压为 30V，超过量程范围可能会造成模块电路的永久性损坏。

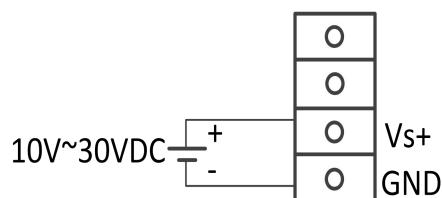


图 5

### 5、INIT\*说明

INIT\*为恢复出厂设置引脚，上电前将 INIT\*和 GND 短接，上电后模块指示灯快速闪烁，断开 INIT\*和 GND，待指示灯闪烁停止后，此时模块已经完成复位，模块恢复出厂设置完成。

## 6、指示灯说明

模块有 1 个运行指示灯。正常上电并且无数据发送时，指示灯常亮；有数据发送时，指示灯闪烁；恢复出厂设置时，指示灯快速闪烁 3 次。

## 7、DA 模拟量输出：

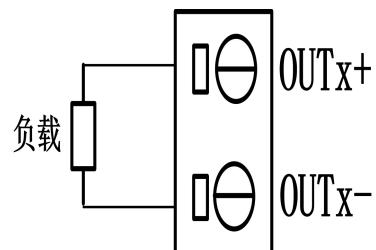


图 6

## ■ 2 配置说明

### 2.1 MODBUS 通讯说明

#### 1 保持寄存器

功能码: 0x03、0x06、0x10

说明: 读取保持寄存器的值

**数据说明:** 读取的是十六位整数或无符号整数

表 3

地址	描述	读写属性	说明
40513	看门狗控制寄存器	读写	Bit0: 使能; Bit1: 溢出; Bit2: 复位。
40514	看门狗溢出寄存器	读写	
40515	看门狗定时器	读写	
40516	UDP 搜索端口号	读写	5000~60000 (出厂设置 5001)
40517	TCP 连接空闲超时控制寄存器	读写	0: 除能; 1: 使能
40518	TCP 连接空闲超时寄存器	读写	0~65535 单位 0.1s
40519	重新启动电路板	读写	0x00: 不启动; 0x01: 重新启动
40520	恢复出厂设置	读写	0: 不恢复 1: 恢复
40521	校准	读写	0: 不校准 1: 校准
保留			
40531	第 0 路模拟量输出量程	读写	见表 5
40532	第 1 路模拟量输出量程	读写	
保留			
40547	第 0 路模拟量输出值	读写	码值转换关系见表 4
40548	第 1 路模拟量输出值	读写	
保留			
40563	第 0 路模拟量上电输出值	读写	
40564	第 1 路模拟量上电输出值	读写	
保留			
40579	第 0 路模拟量安全输出值	读写	
40580	第 1 路模拟量安全输出值	读写	
保留			

表 4

模拟量输入量程	数据寄存器的数码值（十进制）
0~20mA	0-4095 (0 mA 对应数码值 0, 20mA 对应数码值 4095)
4~20mA	0-4095 (4 mA 对应数码值 0, 20mA 对应数码值 4095)
0~5V	0-4095 (0V 对应数码值 0, 5V 对应数码值 4095)

表 5

模拟量输入量程	量程
0~20mA	0x0B
4~20mA	0x0C
0~5V	0x0D

## 2.2 出厂默认状态

表 6

密码	666666
IP 地址:	192.168.2.80
子网掩码:	255:255:255:0
默认网关	192.168.2.1
UDP 搜索端口号	5001
TCP 超时时间	60S
看门狗时间	60S
量程	0-5V

## 2.3 安装方式

DAM-E3062N 系列模块可方便的安装在 DIN 导轨、面板上（如图 7），还可以将它们堆叠在一起（如图 8），方便用户使用。信号连接可以通过使用插入式螺丝端子，便于安装、更改和维护。

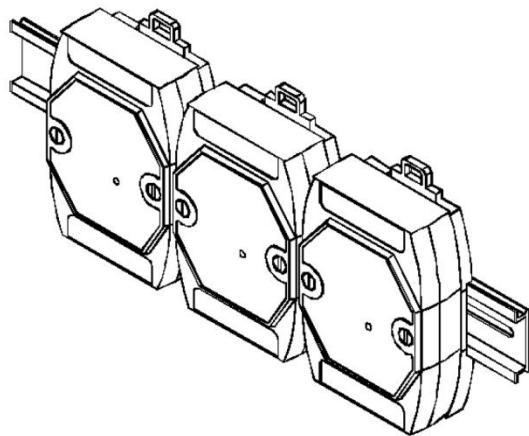


图 7

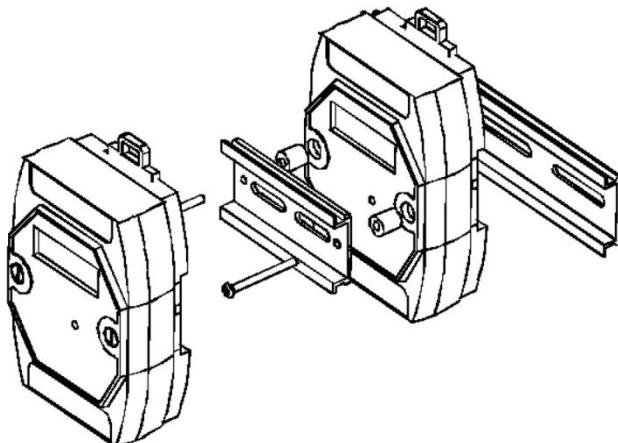


图 8

## ■ 3 软件使用说明

### 3.1 上电或复位

模块上电：1) 连接电源：“+Vs”接电源正，“GND”接地，模块供电要求：+10V—+30V；

2) 连接通讯线：DAM-E3062N 通过转换模块 RJ45 接口同计算机连接。

模块复位：在断电的情况下，将模块 INIT\* 和 GND 短接，加电至指示灯闪烁，断开 INIT\* 和 GND 断开，指示灯停止闪烁则完成复位（在模块信息不确定或者需要将模块恢复至出厂设置时，可通过此操作恢复出厂）。

### 3.2 连接高级软件

1) 通过网线连接好模块后上电，打开 DAM-E3000N 高级软件，点击箭头处，出现下面界面，此界面中提供两种连接模块的方式：

第一种方式：静态连接。若知道模块 IP，且模块 IP 和 PC 机 IP 在同一网段，则可直接输入模块地址进行连接。操作方法：选择静态连接，在 IP 地址文本框中填入模块 IP（默认 IP 地址为：192.168.2.80），其它的选项默认，点击“连接设备”按钮。

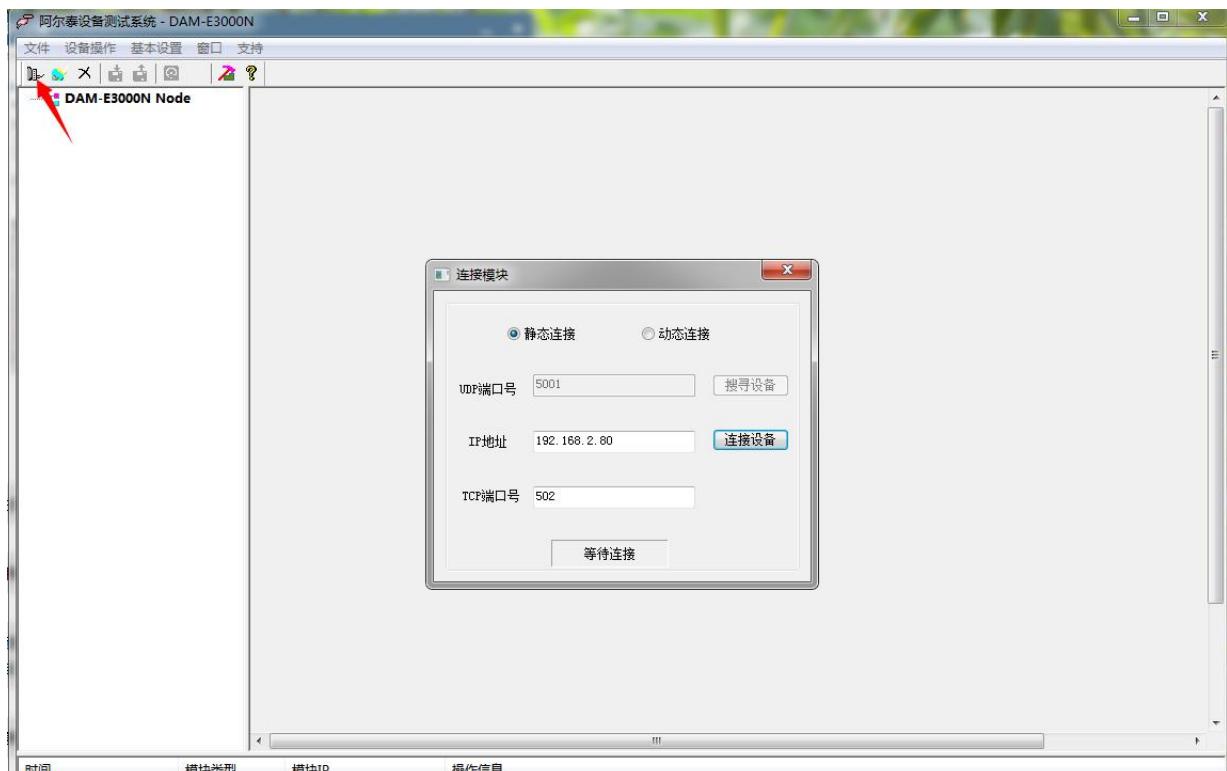


图 9

第二种方式：动态连接。若 IP 地址未知，可采用此种方式连接模块。操作方法：若模块 IP 和 PC 机 IP 在同一网段，选择“动态连接”，点击“搜寻设备”；若网段不同，搜寻到设备之后点击模块信息，出现下图界面，更改模块 IP 与 PC 机 IP 为同一网段，点击“设置”，再次搜寻模块。

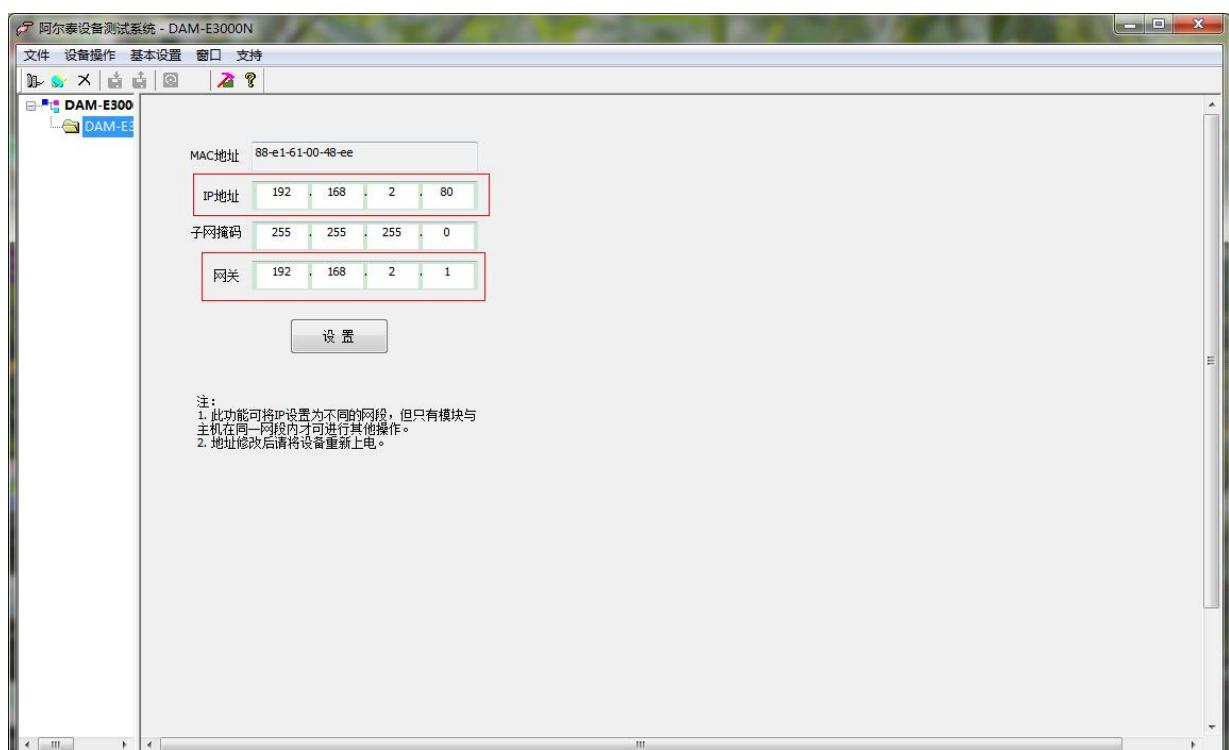


图 10

- 2) 当搜到模块时点击左侧模块信息出现如下配置界面提示输入密码（默认密码为“666666”），若不出现模块信息则需重复以上步骤。

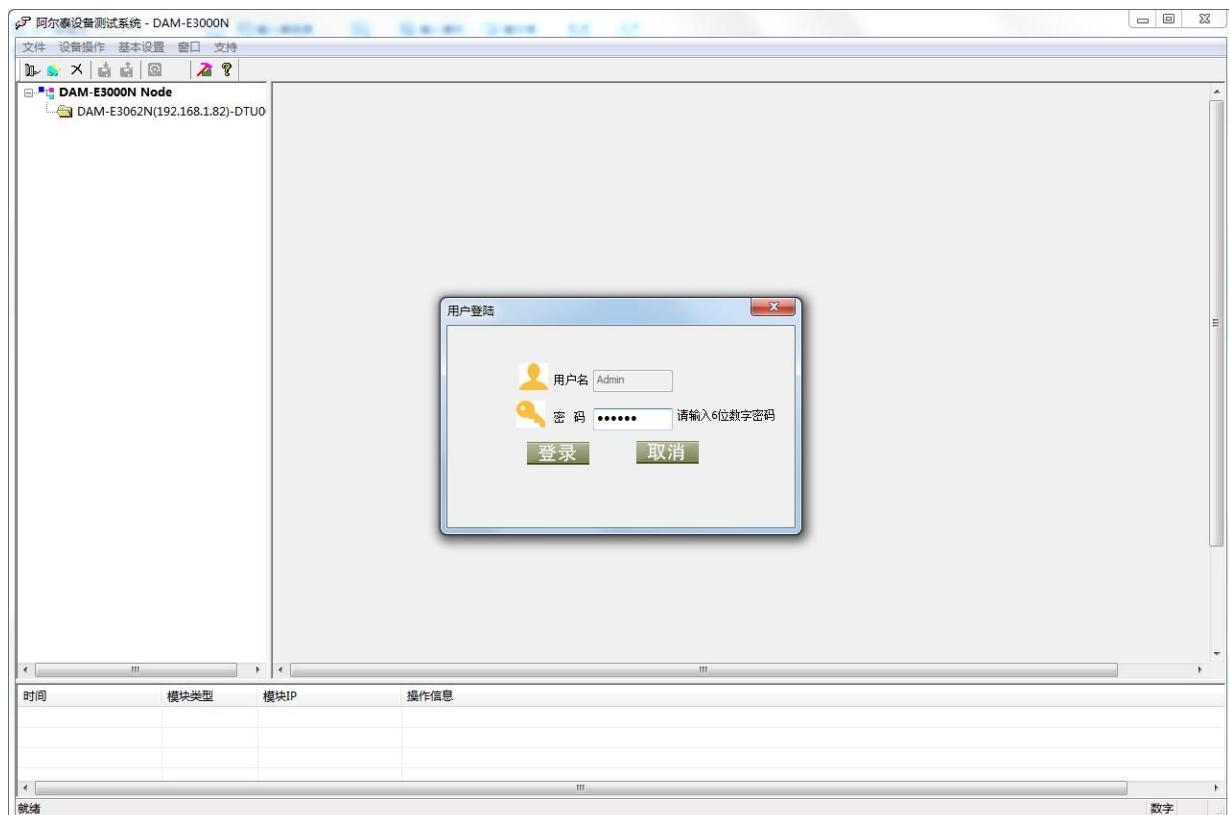


图 11

- 3) 连接上模块后，点击“E3062N\_功能设置”，出现如下信息界面，设置当前值、上电值以及安全值。


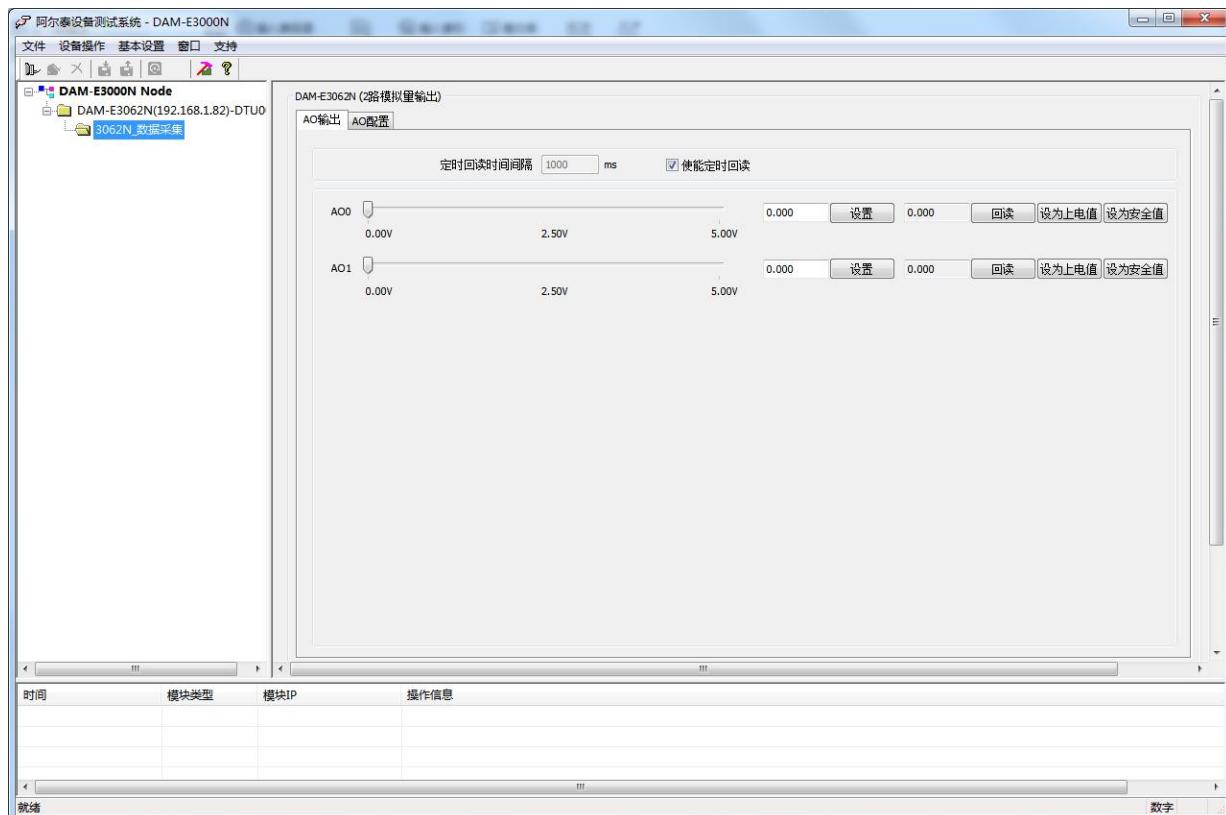


图 12

4) 量程信息: 可以通过红色箭头切换到对应标签页选择量程信息

图 13

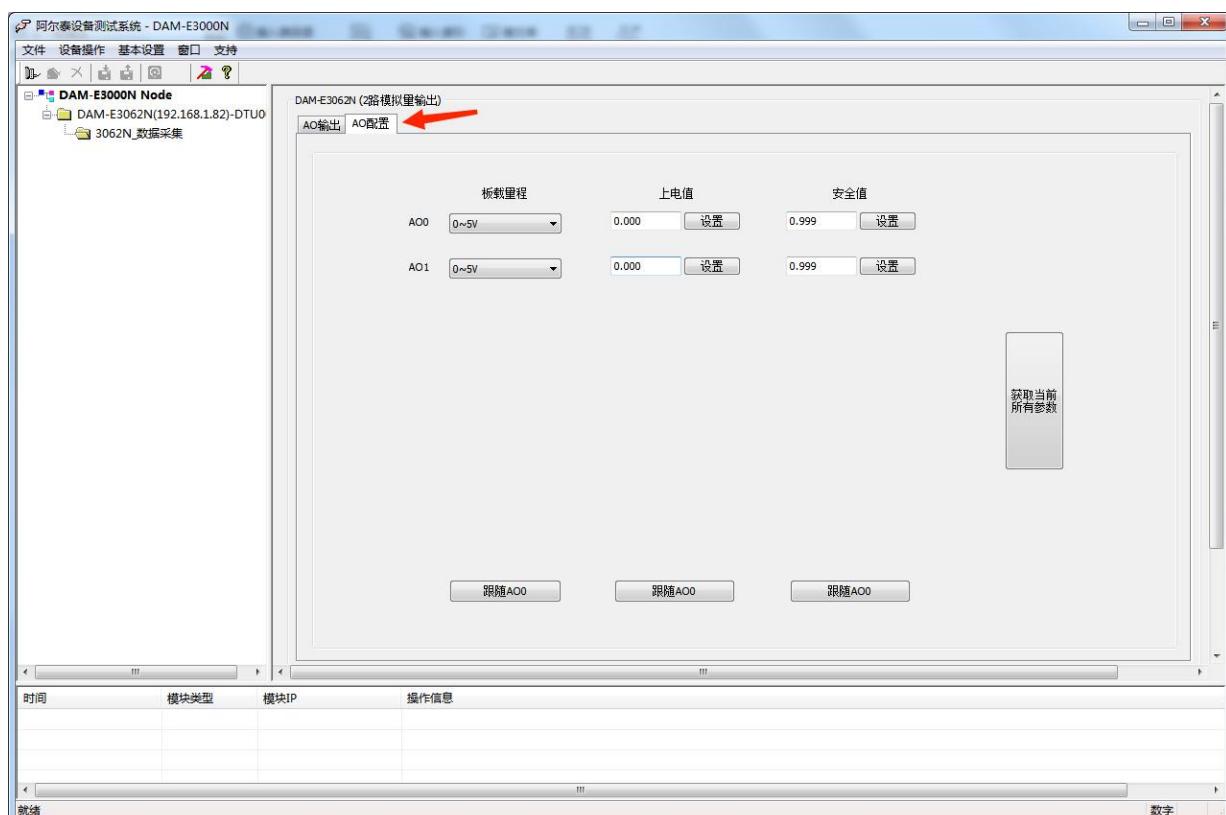

5) 点击红色箭头位置, 查看模块参数。

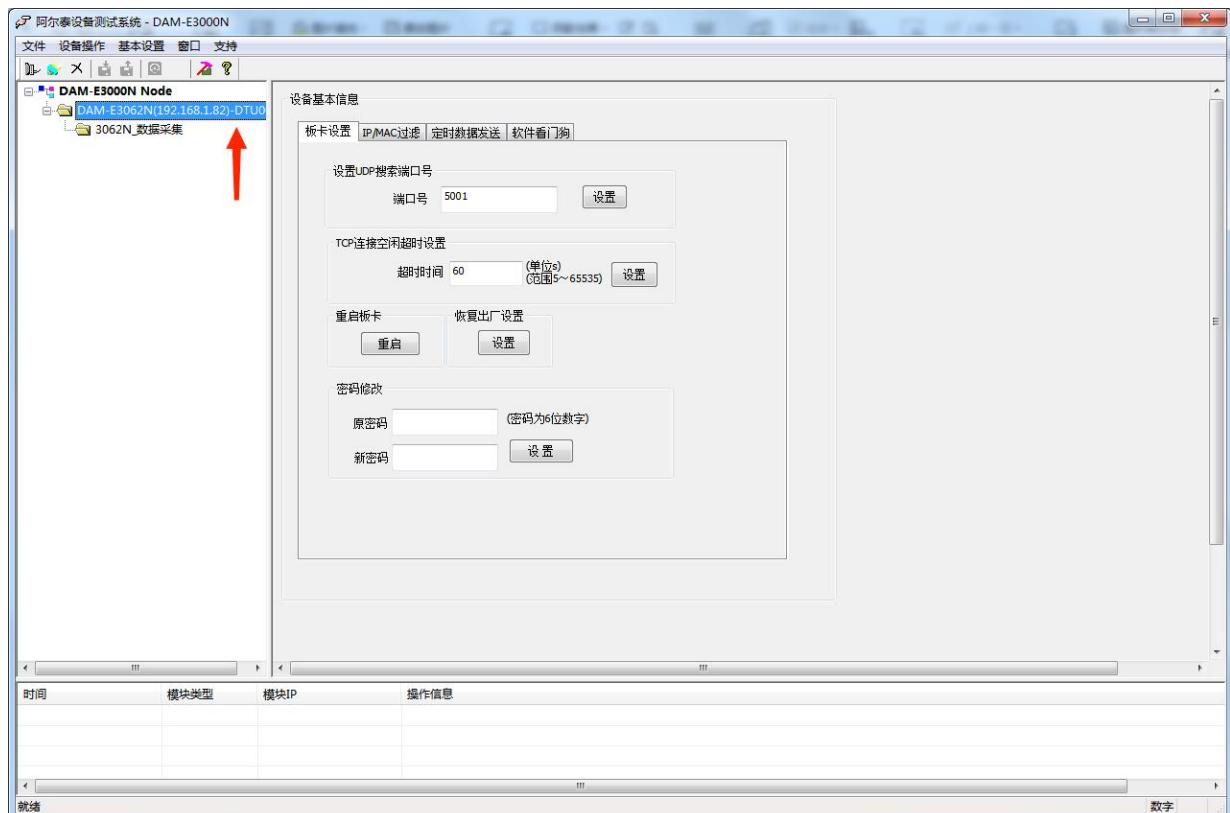


图 14

- 6) 如果需要修改模块信息则双击左侧的模块地址信息，出现以下界面，可以更改模块的 IP 等信息。  
注意： MAC 地址为全球唯一，请勿随意更改。

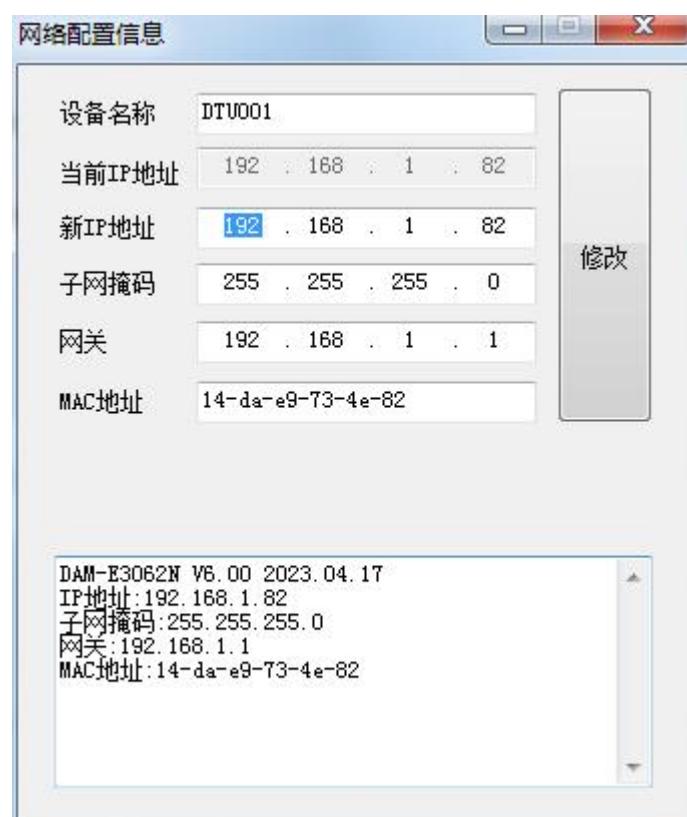


图 15

- 7) 修改 IP 信息后, 需要对模块重新上电配置信息才可以配置 IP 信息。可以点击如下窗口的“重启”按钮。待电源指示灯常亮, 然后重复连接模块步骤, 即可连接上模块。



图 16

## ■ 4 产品的应用注意事项、保修


### 4.1 注意事项

在公司售出的产品包装中，用户将会找到产品DAM-E3062N和产品质保卡。产品质保卡请用户务必妥善保存，当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品质保卡同产品一起，寄回本公司，以便我们能尽快的帮用户解决问题。

在使用DAM-E3062N板时，应注意DAM-E3062N板正面的IC芯片不要用手去摸，防止芯片受到静电的危害。

### 4.2 保修

DAM-E3062N自出厂之日起，两年内凡用户遵守运输，贮存和使用规则，而质量低于产品标准者公司免费修理。

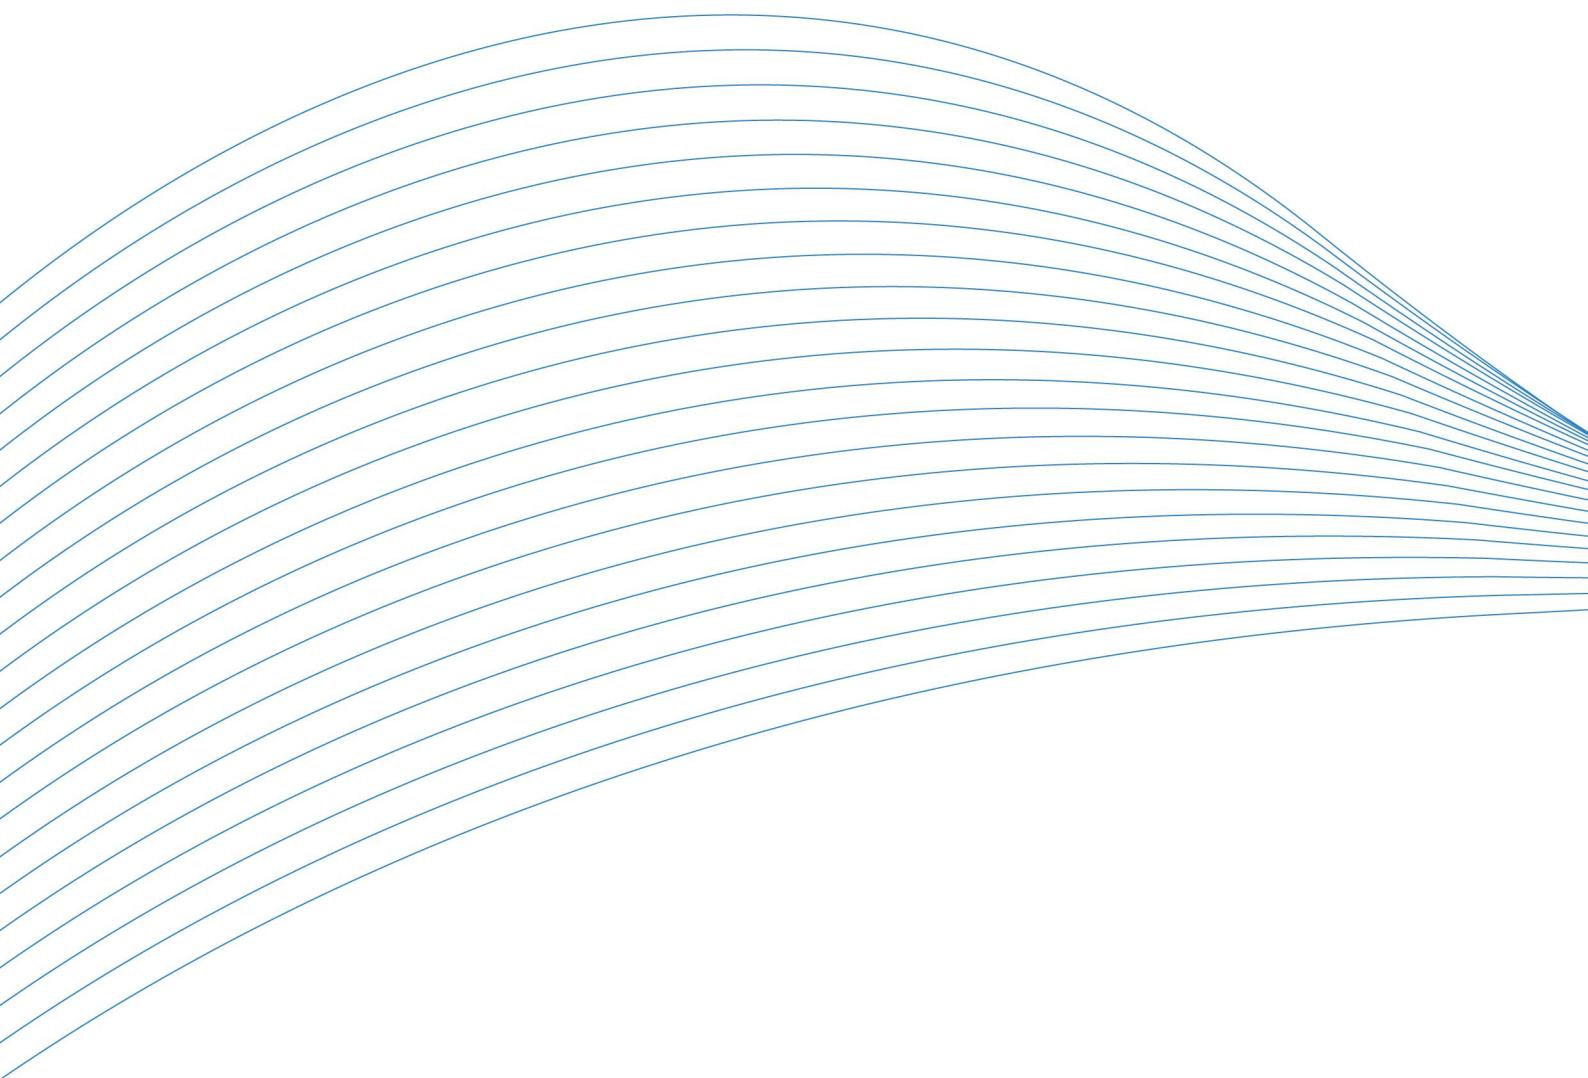

**阿尔泰科技**

服务热线 : 400-860-3335

网址 : [www.art-control.com](http://www.art-control.com)